


Guide d'installation et de configuration

Le **PROSIXSIREN-EU** est une sirène/stroboscope sans fil destinée à être utilisée avec des panneaux de commande qui prennent en charge les appareils de la série SiX™. Un maximum de 127 appareils surveillés (claviers, avertisseurs de fumée, capteurs, appareils portatifs, etc.) peuvent être connectés au panneau de commande.


REMARQUE: L'installation doit être effectuée conformément à la réglementation locale.

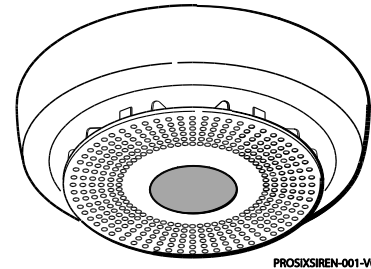

PROSIXSIREN-001-V0

OUVERTURE

Tournez doucement le sommet de la sirène dans le sens antihoraire et le support de montage dans le sens horaire pour les séparer.

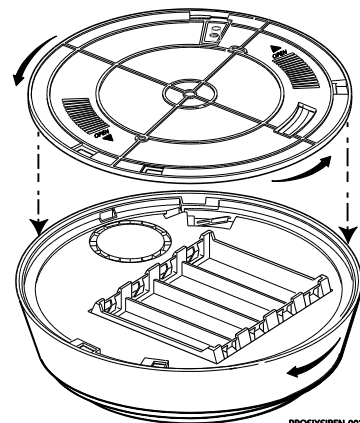

PROSIXSIREN-002-V0

INSCRIPTION

Ce capteur doit être inscrit et programmé avant l'installation. Placez le panneau de commande en mode de programmation et quand vous y êtes invité :

Remarque Pour obtenir des instructions de programmation détaillées, consultez les instructions d'installation pour le panneau de commande avec lequel cet appareil est utilisé.

1. Insérez quatre batteries 1,5V AA au Lithium (incluses) pour activer le capteur et lancer le processus d'inscription.
2. La LED verte clignote rapidement pendant l'inscription (jusqu'à about 20 secondes).

REMARQUE: La durée d'inscription varie selon la puissance du signal entre le capteur et le panneau.

Le capteur envoie des données, et le panneau enregistre le capteur.

3. L'inscription est confirmée quand la LED verte est ON pour 3 secondes.




Le capteur n'a pas été inscrit dans le système si :

- La LED blanche clignote, le système gazouille, et le capteur s'éteint.
- La LED verte clignote rapidement quand le capteur est retiré du support de montage (autoprotection déclenchée).

Pour redémarrer le processus d'inscription, vérifiez que le système est en mode de programmation et activez l'autoprotection.

Le capteur peut aussi être inscrit manuellement.

REMARQUE: Une fois inscrit dans un système, le capteur ne peut pas être utilisé avec un autre panneau de commande tant qu'il n'est pas retiré du panneau actuel. Voir les instructions du panneau de commande pour plus de détails.

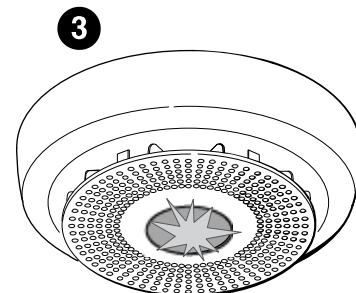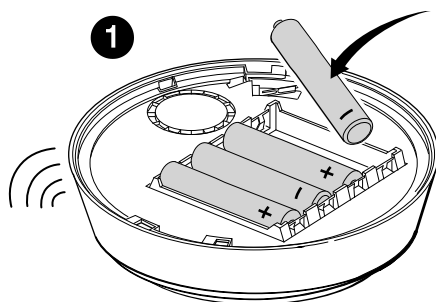

PROSIXSIREN-EU-004-V0

MONTAGE

L'appareil peut être monté sur un mur ou au plafond.
L'autoprotection arrière est cassée [A] DOIT être montée sur un goujon, du bois solide, ou avec une fixation murale solide.

Fixez l'appareil avec vis comme illustré.

Après le montage, l'appareil doit être testé immédiatement. Effectuez un test du capteur à distance depuis le panneau de commande (voir les instructions du panneau pour plus de détails).


Le mode de test teste l'avertisseur et les LED :

- Avertisseur – La tonalité de sonnerie de cambriolage retentit pendant 3 secondes.
- LED – le stroboscope à LED blanche clignote pendant 15 secondes.

Ajustez l'emplacement et l'orientation de l'appareil au besoin.

TEST

L'appareil doit être testé immédiatement après installation et chaque année. Activez le mode de test à distance depuis le panneau de commande (voir les instructions du panneau pour plus de détails).

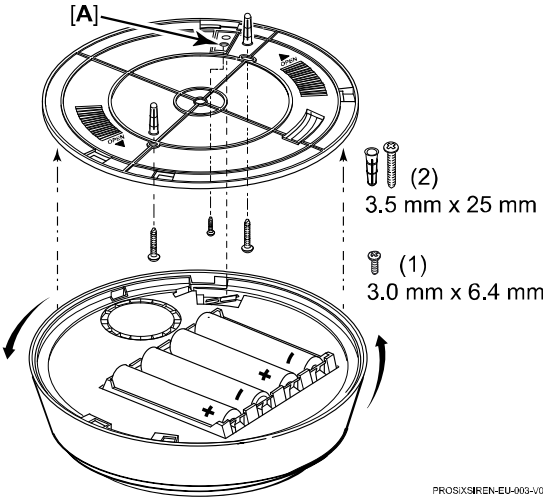

Le mode de test teste l'avertisseur et les LED :








- Avertisseur – La tonalité de la sonnerie de cambriolage retentit pendant 3 secondes.
- LED – le stroboscope à LED blanche clignote pendant 15 secondes.

LED ET SIRÈNE

Consultez le tableau suivant des indications d'état du système pour le fonctionnement de quatre LED bicolores et d'un avertisseur de 95 dB.

Indicateurs d'état du système			
R/B	V/B	Avertisseur	Etat
	Clignotements verts rapides pendant environ 12 secondes, puis allumée pendant 3 secondes	une fois	Mise sous tension – Inscription
	Clignotement vert lent pendant 3 secondes	une fois	Mise sous tension – Capteur inscrit
	Vert allumé pendant 20 secondes		Le système est désarmé
Rouge allumé pendant 20 secondes			Le système est armé
Stroboscope clignotant rouge et blanc alternativement ¹ (continu jusqu'à suppression de l'alarme)		Alarme de fumée	Alarme de CO2
Blanc allumé	Blanc allumé	3 secondes	Alarme de cambriolage
Rouge clignotant toutes les 45 secondes		²	Batterie faible
	Clignotements verts lentement pendant 10 minutes		Autoprotection activée
Fonctionnement de la sonnerie quand la fonction SONNERIE est activée		x 1	Le système est désarmé
		x 2	Le système est armé, mode en déplacement
		x 3	Le système est armé, mode présence, ou une zone est en défaut

¹ Clignotement stroboscopique = deux clignotements par seconde, puis éteint pendant 1 seconde.
² Au bout de 7 jours, l'avertisseur sonne une fois toutes les 45 secondes jusqu'à ce que la batterie soit remplacée ou meure. Consultez la section sur le remplacement de la batterie.


LEDs						Sirènes			
R G W	Rouge Vert Blanche		Au		Flash rapide		Gazouiller		Pouls Temporel 3
			Flash Lent		Flash Stroboscopique		Warble de Cambriolage		

REINITIALISATION AUX PARAMETRES PAR DEFAUT

Si le capteur est inscrit dans un panneau de commande différent du panneau souhaité, et que vous ne pouvez pas le supprimer du panneau indésirable, réinitialisez le capteur aux paramètres d'usine :

1. Ouvrez le capot.
2. Retirez la batterie.
3. Enfoncez et maintenez l'autoprotection tout en réinsérant la batterie.
4. Rattachez le capot.

Remarque Cette procédure est disponible pendant 24 heures après l'inscription avec un Control panneau et l'appareil reste alimenté (batterie installée).

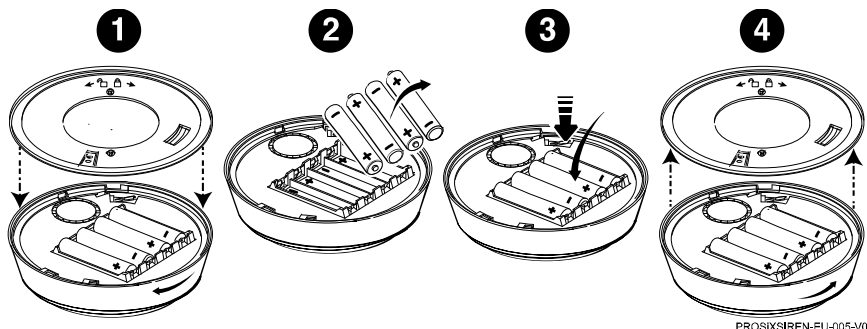

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Pour remplacer la batterie, suivez les étapes suivantes :


1. Faites tourner le capot avant dans le sens antihoraire et séparez-le du support de montage.
2. Retirez la batterie.
3. Attendez 10 secondes
4. Insérez quatre nouvelles batteries du même type.

Remarque Voir les **Spécifications** pour les batteries de remplacement recommandées. Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles batteries, de types de batteries ou de fabricants.

5. Rattachez le capot avant et tournez dans le sens horaire pour le fixer en place.

AVERTISSEMENT SUR LA BATTERIE :: Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 55°C, ou incinérer. Eliminer correctement les batteries usagées. Tenir hors de portée des enfants.

Remarque: Une exposition constante à des températures élevées ou basses ou à une humidité élevée peut réduire la durée de vie de la batterie.

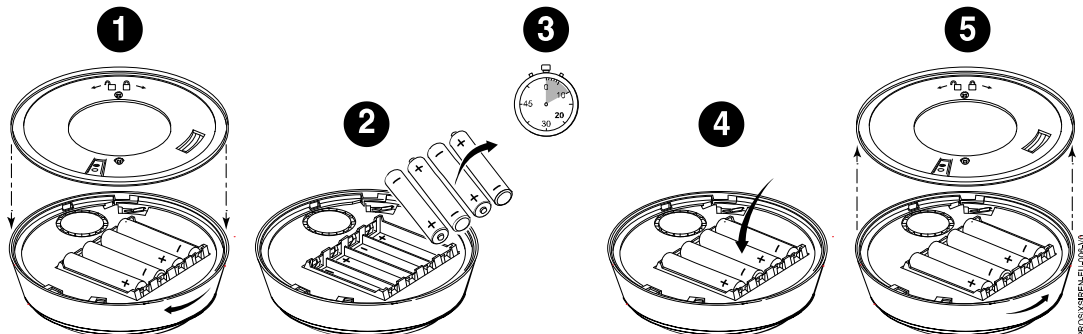

SPECIFICATIONS :

Batterie: Quatre batteries 1,5V, AA Lithium, non-rechargeables :

- Energizer L91

Seuil de défaut pile : 2,7 VDC

Tension d'entrée : 3,3 VDC

Courant : 470 mA, typique

Fréquence RF : 2,4 GHz (<20 dBm)

Sirène Niveau de sortie: 95 dB à 1.0 m

Température de service: -10° ~ +55° C

Humidité relative: 95 % max. sans condensation

Dimensions / Poids: 139 mm (D) x 49 mm (H) / 277 g

Autoprotection: Ouverture et arrachement

Matériel: ABS Plastique



EN50131- 4
GRADE 2
CLASS II



Certification NF&A2P 2 Boucliers
selon le référentiel NF324-H58
Numéro de certificat : **3121420045**
Organismes certificateurs :
www.cnpp.com et
www.marque-nf.com



Le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers. Recherchez les centres de collecte agréés ou les recycleurs agréés les plus proches. L'élimination correcte de l'équipement en fin de vie aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Le produit doit être testé au moins chaque année.

Toute tentative d'ingénierie inverse sur cet appareil en décodant les protocoles propriétaires, en décompilant le progiciel, ou toute action similaire, est strictement interdite.

CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LE PANNEAU DE COMMANDE AVEC LEQUEL CET APPAREIL EST UTILISÉ, POUR OBTENIR DES DÉTAILS CONCERNANT LES LIMITATIONS DE L'ENSEMBLE DU SYSTÈME D'ALARME.

INFORMATIONS SUR L'ASSISTANCE ET LA GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la dernière documentation, la garantie, et l'assistance, veuillez consulter :
www.resideo.com



Sécurité Communications SAS (SECOM)
1198, Avenue du Docteur Maurice Donat
06250 Mougins - FRANCE



Ademco 1 Ltd., 200 Berkshire Place
Winnersh Triangle, Berkshire,
RG41 5RD – ROYAUME-UNI

PROSIXSIREN-EU



R800-26482FRB 04/22 Rév. B

resideo

© 2022 Resideo Technologies, Inc.
www.resideo.com